

Isolatieplaatje op LS-rek (Onbekende fabrikant - Onbekend type)

WENb component-nummer: E-221

Toepassing: Elektra (Laagspanning)




Naam / Bron-omschrijving: Isolatieplaatje op LS-rek

Fabrikant: Onbekende fabrikant

Product-type: Onbekend type

Product kenmerken: Isolatieplaatje op traditioneel LS-rek (lange messen)

Aanvullende kenmerken: Voetstuk mespatroonhouder

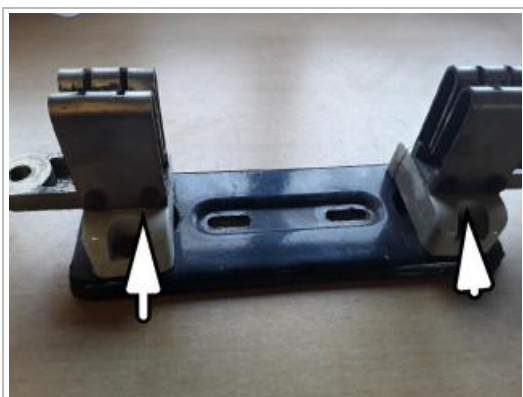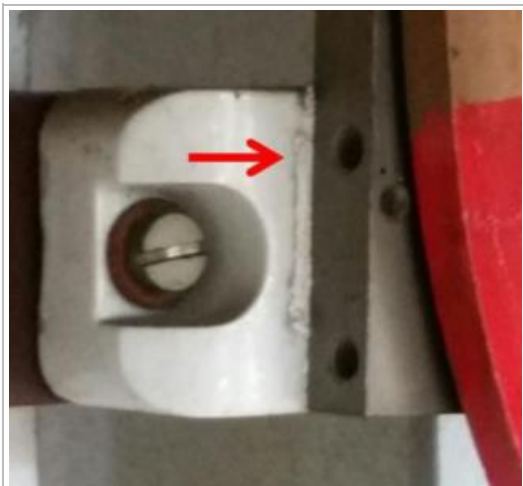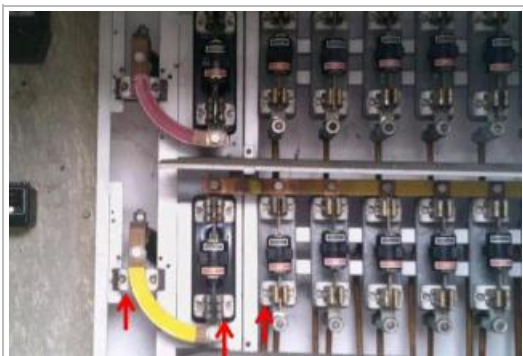

Analysecertificaat

Certificaat / Verklaring / Asbestinventarisatie:  [Analysecertificaat 1964630/1/1.1](#)

ID-nummer: 1964630/1/1.1

Monsternummer M1, S120902835

Datum analyse / document: 18 juli
2019

Laboratorium: Sanitas

Analysecertificaat

Certificaat / Verklaring / Asbestinventarisatie:  [Analysecertificaat 1518488-1-1.1](#)

ID-nummer: 1518488-1-1.1

Monsternummer 1

Datum analyse / document: 10 juni
2015

Laboratorium: Sanitas

Asbeststatus: Asbesthoudend 

Locatie asbest in component: Isolatieplaatje

Asbest soort: Chrysotiel (30-60% (hoogst vastgestelde %))

Asbest binding: Niet-hechtgebonden

Validaties:

VA-24 Het verwijderen van een component met zichtbaar, grotendeels omsloten asbest

Validatie bij Bron-type: Aansluitkast meettransformator (I en U),
Aansluitkast signaal/LS kabel, Afsluiter, Beveiligingsrelais, Conel schakelaar,
Isolatieplaatje op LS-rek, Lastscheider, Mespatrioonhouder, Pasta/kit,
Schakelstang, Spanningstransformator, Verwarming, Vuilvanger (gas)

Her-validatie nodig: nee

Webadres werkinstructie:

[VA-24 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een component met zichtbaar, grotendeels omsloten asbest](#)

Bron-URL: <https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-221>